25 FEBRUARI 2013
1012
GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

N.V. Nederlandse Gasunie

College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

**N.V. Nederlandse Gasunie**
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
22 februari 2013

Doorkiesnummer
06 5435 4499

Ons kenmerk
PJO-13-00878

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Drentsche Hoofdvaart'

Geacht College,

Per 17 januari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Drentsche Hoofdvaart' ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is door ons beoordeeld en geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.


**Voorontwerp**

Bij brief van 11 september 2012 hebben wij op het voorontwerpbestemmingsplan 'Drentsche Hoofdvaart' gereageerd. In onderstaande brief zal Gasunie ingaan op situaties die wellicht al bekend waren ten tijde van het voorontwerp. Gewijzigde inzichten en veranderd beleid brengen echter met zich mee dat Gasunie wellicht pas nu op die situaties ingaat.

**Verbeelding**

*Gasontvangstation N-366*
Binnen onderhavig plangebied is gasontvangstation N-366 (G.O.S. N-366) gelegen en heeft de bestemming 'bedrijf – gasontvangstation'. Wij verzoeken u met betrekking tot dit gasontvangstation om de volgende wijzigingen binnen onderhavig plan door te voeren. In bijlage I is de locatie van G.O.S. N-366 opgenomen.

*'Veiligheidszone – bedrijven'*
Om G.O.S. N-366 moet een veiligheidsafstand van 15 meter worden aangehouden ten opzichte van kwetsbare objecten gemeten vanaf het bouwblok waarbinnen G.O.S. N-366 zich bevindt. Wij verzoeken u om op de verbeelding een 'veiligheidszone – bedrijven' om G.O.S. N-366 op te nemen als een contour op een afstand van 15 meter van het bouwblok waarbinnen G.O.S. N-366 zich bevindt. De contour zien wij graag op de verbeelding opgenomen als een rechthoek met afgeronde hoeken (zie afbeelding 1). De zone is bedoeld om zeker te stellen dat er geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden richting het station, waardoor de veiligheidsafstand waar Gasunie aan moet voldoen wordt verkleind.

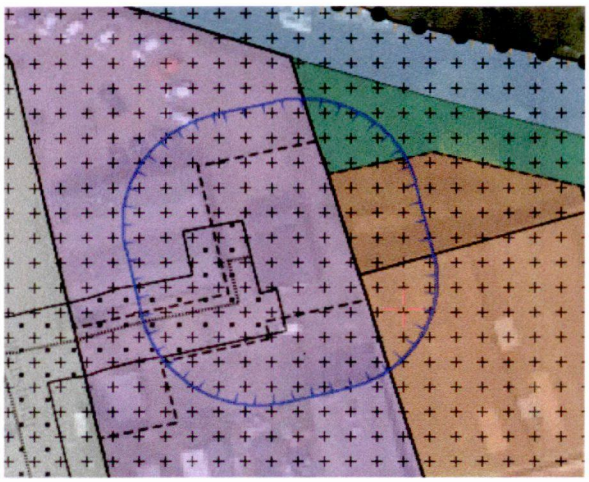


Afbeelding 1. Bovenstaande illustratie geeft de 'veiligheidszone – bedrijven' weer zoals opgenomen in een ander bestemmingsplan.

*Dubbelbestemming 'Leiding – Gas'*

Het beleid van Gasunie is om rondom de bestemming van het G.O.S. een dubbelbestemming 'Leiding – Gas' op te laten nemen. Opname van deze dubbelbestemming biedt Gasunie de ruimte om het station toegankelijk te houden ten behoeve van onderhoud en inspectie van binnen en nabij het hekwerk gelegen leidingen en toebehoren. Daarnaast zorgt deze dubbelbestemming voor de zekerheid van het hebben van een vrije aanrijroute voor onder meer de brandweer en andere hulpverleners. Gelet hierop verzoeken wij u om, ter bescherming van de aanwezige leidingen en het station, bovengenoemde dubbelbestemming met een belemmeringenstrook van 4 meter rondom G.O.S. N-366 op te nemen. Op deze wijze wordt tegelijkertijd de minimale veiligheidsafstand (uit het Activiteitenbesluit) voor beperkt kwetsbare objecten van 4 meter gewaarborgd. Ter verduidelijking verwijzen wij u naar afbeelding 2.

Voorbeeld:

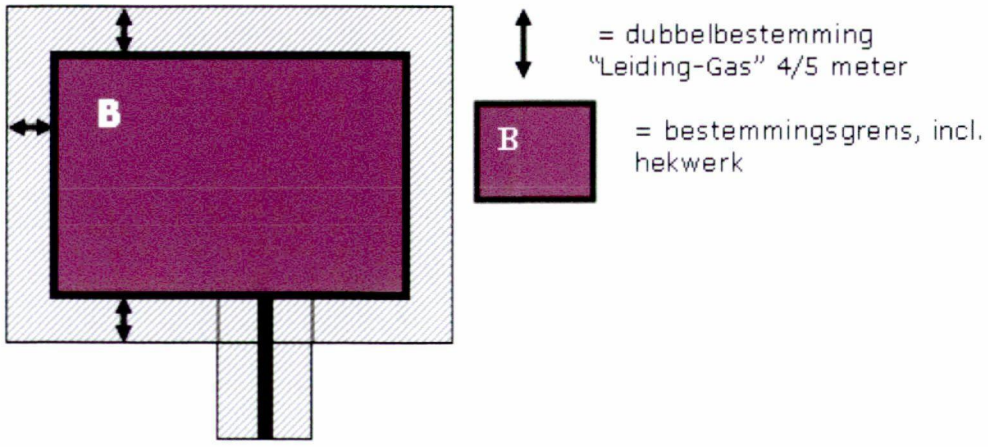


Afbeelding 2. Dubbelbestemming 'Leiding – Gas'

*Milieucategorie*
Verder willen wij u erop wijzen dat een gasontvangstation binnen milieucategorie 3.1 valt. Wij verzoeken u het plan dusdanig aan te passen zodat G.O.S. N-366 wat milieucategorie voldoet.

## Planregels

*Kleinschalig kamperen*
Op verschillende plekken binnen de planregels wordt het mogelijk gemaakt om kleinschalig kamperen toe te staan. Zie onder meer artikel 3.5 sub g. Op grond van artikel 1 lid 1 sub l onder d Bevi kunnen kleinschalige kampeerterreinen gekwalificeerd worden als kwetsbare objecten. Wij verzoeken u daar waar in de planregels kleinschalig kamperen wordt toegestaan, op te nemen dat het kleinschalig kamperen niet is toegestaan in de nabijheid van de bestemming 'Leiding - Gas'. Ook aan dit verzoek ligt de veiligheid van de leiding en personen in de nabijheid van de leiding ten grondslag.

*'Veiligheidszone - bedrijven'*
Met ons verzoek om op de verbeelding een 'veiligheidszone - bedrijven' om G.O.S. N-366, op te nemen als een contour op een afstand van 15 meter van het bouwblok van het gasontvangstation, gaat ook het verzoek om in de planregels aandacht te besteden aan de 'veiligheidszone - bedrijven'. Wij verzoeken u om aan artikel 23 een bepaling toe te voegen die betrekking heeft op de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' en waarin wordt bepaald dat ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' geen kwetsbare objecten zijn toegestaan.

*Bestemming 'Leiding - Gas'*
Binnen onderhavig plan is de bestemming 'Leiding - Gas' in artikel 17 geregeld. Naar onze mening is het huidige artikel 17 te beperkt. De opzet van de bepaling brengt namelijk met zich mee dat de veiligheid van de hoge druk aardgastransportleiding, de personen in de nabijheid van de leiding en het bedrijfszekere gastransport niet worden gegarandeerd. Wij verzoeken u dan ook om de volgende punten in artikel 17 aan te passen.

*Bestemmingsomschrijving*
In artikel 17.1 is een bestemmingsomschrijving van de bestemming 'Leiding - Gas' gegeven. Wij verzoeken u in de bestemmingsomschrijving op te nemen dat de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden ook bestemd zijn voor de bij de hoge druk aardgastransportleiding behorende belemmeringenstrook.

*Afwijken bouwregels*
Artikel 17.3 bevat een regeling voor het afwijken van de bouwregels zoals opgenomen in artikel 17.2. De door u opgenomen afwijkingsmogelijkheid in artikel 17.3 is in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Daarbij verwijzen wij naar de uitspraak van de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201105839/1/R3) van 9 mei 2012, rechtsoverweging 2.8.3.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om artikel 17.3 uit te breiden zodat een afwijking van de bouwregels alleen mogelijk is wanneer er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

Daarnaast brengt bovenstaande uiteenzetting met zich mee dat wij u verzoeken om de term 'onevenredige' uit artikel 17.3 onder 2 en artikel 17.6 sub c te schrappen. 'Onevenredige' impliceert immers dat er sprake is van beoordelingsvrijheid over de vraag in welke mate er afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de leidingen.

*Afwijken gebruiksregels*

In artikel 17.5 is een afwijkingsmogelijkheid van de specifieke gebruiksregels in artikel 17.4 opgenomen. Wij verzoeken u artikel 17.5 te schrappen. Het toelaten van risicogevoelige objecten brengt namelijk met zich mee dat de veiligheidssituatie in de nabijheid van de hoge druk aardgastransportleiding en de daarbij behorende belemmeringenstrook niet meer kan worden gegarandeerd. Daarnaast dient de belemmeringenstrook obstakelvrij te zijn en te blijven zie in dit verband artikel 14 lid 2 sub a Bevb. Verder worden er op grond van artikel 14 lid 3 Bevi geen kwetsbare objecten toegelaten binnen de belemmeringenstrook.

*Uitzonderingen op omgevingsvergunning*

Wij verzoeken u de volgende uitzondering aan artikel 17.6 sub b toe te voegen:

- Zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

*Schriftelijk advies*

Op de volgende plekken binnen artikel 17 wordt als vereiste gesteld dat er advies bij de leidingbeheerder dient te worden ingewonnen:

- Artikel 17.3 onder 1;
- Artikel 17.6 sub c.

Wij verzoeken u in deze bepalingen op te nemen dat het advies dat ingewonnen dient te worden, schriftelijk dient te worden ingewonnen. Het schriftelijkheidsvereiste is ingegeven door de rechtszekerheid en dat nadien dus geen onenigheid kan ontstaan over de vraag of er advies is ingewonnen.

**Toelichting**

*Gasontvangstations en 'veiligheidszone – bedrijven'*

In hoofdstuk 5.6 wordt er aandacht besteedt aan de externe veiligheid binnen onderhavig plan. Wij verzoeken u op deze plek aandacht te besteden aan G.O.S. N-366 en in het bijzonder aan het feit dat binnen de 'veiligheidszone – bedrijven' geen kwetsbare objecten zijn toegestaan.

*Bijlage 3 Advies Hulpverleningsdienst Drenthe*

Bijlage 3 bevat een advies van de Hulpverleningsdienst Drenthe. In dit advies wordt er aan onze hoge druk aardgastransportleiding gerefereerd. De leidingcode die wordt genoemd betreft N-521-45. Echter binnen het plangebied zijn nog een aantal hoge druk aardgastransportleidingen aanwezig, te weten N-521-49 en N-521-44.

Wij verzoeken u opnieuw naar het groepsrisico te kijken en daarbij aandacht te besteden aan de leidingen die niet in het adviesrapport van de Hulpverleningsdienst Drenthe zijn meegenomen.

**Vervolg**

Wij vertrouwen erop onze zienswijze voldoende te hebben toegelicht. Mocht u nog een nadere toelichting wensen of vragen hebben, neemt u dan contact met mij op.

Hierbij verzoeken wij u om ons van de verdere procedure op de hoogte te houden.


Met vriendelijke groet,

Stefan Dorrestein
Medewerker Juridische Zaken

Bijlage:

- Bijlage I: locatie gasontvangstation N-366

## BIJLAGE I: locatie gasontvangstation N-366

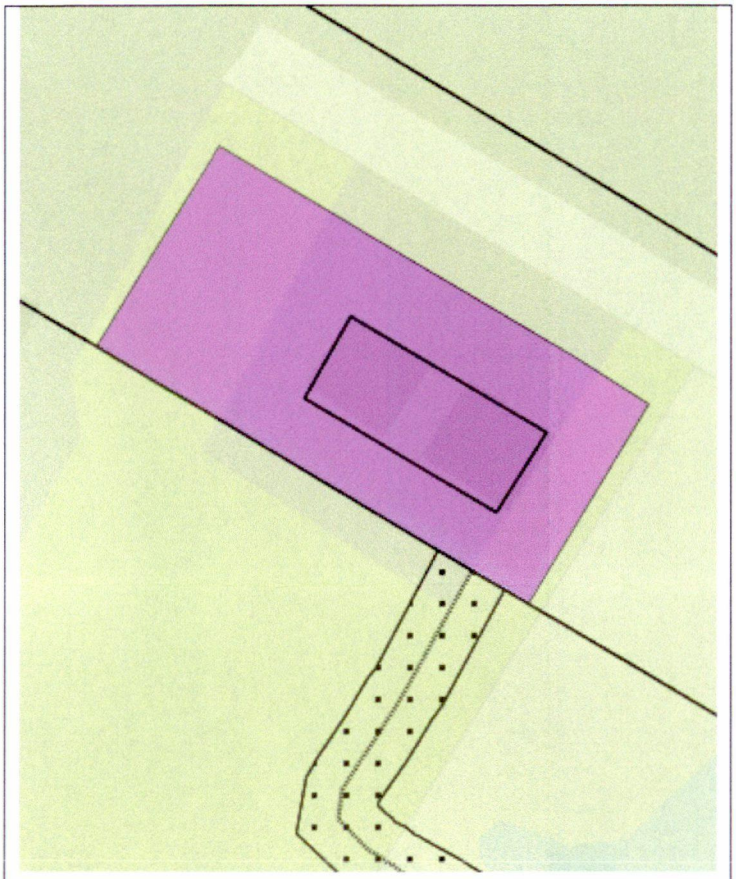

Gasontvangstation N-366 in de nabijheid van de Vaartweg te Smilde

gasunie

Bezoek ook
onze website:

www.gasunie.nl

DEVENTER
22.02.13
Postbus 162
7400 AD

TNT post
€ 00094 ct
# FR 815307
Nederland



P.O. Box 19 9700 MA Groningen, The Netherlands

20SPP 9411DAA 24